

	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Doküman Kodu	YITDB-F30
		Yayın Tarihi	03/11/2025
	PROJE BİLGİ FORMU	Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Revizyon No	00
		Sayfa No	0/0

İKN	2025/1903127
İşin Adı	Kütahya DPÜ Yerleşkeleri Binaları Bina Yangın Yönetmeliğine Uygunluk
Proje No	
İnşaat Alanı	Muhtelif
İhale Tarihi	06.11.2025
Yüklenici Firma	DİADEM Taahhüt İnşaat Gıda Arge Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Sözleşme Bedeli	6.595.134,00 TL + KDV
Sözleşme Tarihi	13.11.2025
İşyeri Teslim Tarihi	14.11.2025
İşin Bitiş Tarihi	24.12.2025
Geçici Kabul Tarihi	.../.../20....
Gerçekleşme Yüzdesi	24.12.2025 tarihi itibarıyla %100
İşin Açıklaması	Kütahya DPÜ Yerleşkeleri Binaları Bina Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yapım İş'i kapsamında, Merkez Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Üniversitemize bağlı ilçe yerleşkelerinde yapılan muhtelif tadilat onarım ve yapım işleri: <u>SKS Dumlupınar Misafirhane</u> - Zafertepe Konukevi binasına yangın merdiveni ve binanın uygun koridorlarına yangına dayanıklı kapı yaptırılmıştır. Betonarme yangın merdiveninde yer alan ahşap kapılar yangına dayanıklı kapılar ile değiştirilmiştir. - Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunan Dumlupınar Misafirhanesi Mutfak kısmında davlumbaz yangın söndürme sistemi yaptırılmıştır - Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunan Dumlupınar Misafirhanesi Mutfak kısmında Davlumbaz ve baca temizliği yaptırılmıştır - Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunan Dumlupınar Misafirhanesi Yangın dolaplarının kontrolleri yapılmış 4 adet Yangın hortumu ve 4 adet küresel vana değiştirilmiştir. - Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunan Dumlupınar Misafirhanesi bina dışında bulunan Yangın için itfaiye ağzı takılmıştır. <u>SKS Ana bina ve Zafertepe Misafirhane</u> - Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunan Zafertepe Misafirhanesi bina içindeki Yangın dolapları ve hortumları test edilmiştir. - Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı soğuksu tesisatı kollektörü ve su deposu şamandırası ile birlikte bütün vanalar değiştirilmiştir. <u>İlçeler</u> - Tavşanlı MYO. binasına yangın merdiveni ve binanın uygun koridorlarına yangına dayanıklı kapı yaptırılmıştır. - Tavşanlı MYO binasında bulunan Ek bina için Yangın tesisatı ve Yangın dolabı sıfırdan yapılmıştır. Ayrıca İdari katta bulunan 8 adet yangın dolabı vanaları işlevselliğini yitirdiği için yenisi ile değiştirilmiştir.

Görseller

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dumlupınar
Misafirhanesi




Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dumlupınar
Misafirhanesi



SKS Ana Bina Kazan Dairesi Kollektör Tadilatı
Zafertepe Misafirhanesi Hattı




SKS Ana Bina Kazan Dairesi Kollektör Tadilatı
Zafertepe Misafirhanesi Hattı

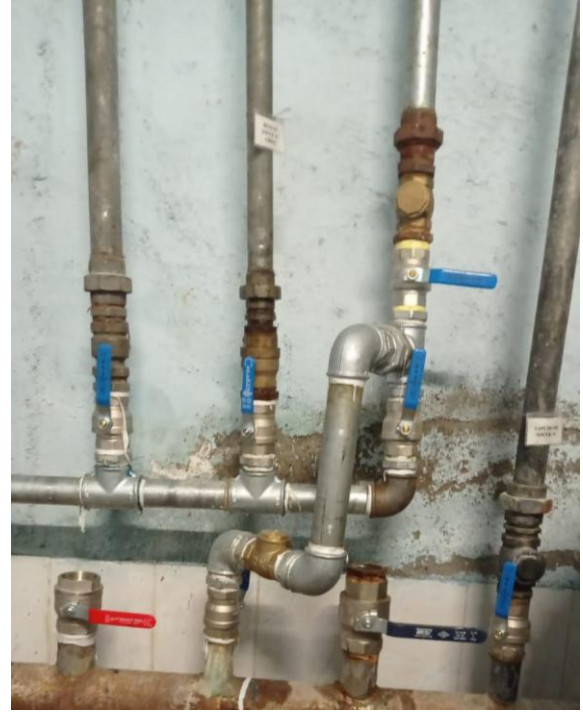

Zafertepe Konukevi (İLTEM) binası Yangın merdiveni




Tavşanlı MYO. binası Yangın merdiveni

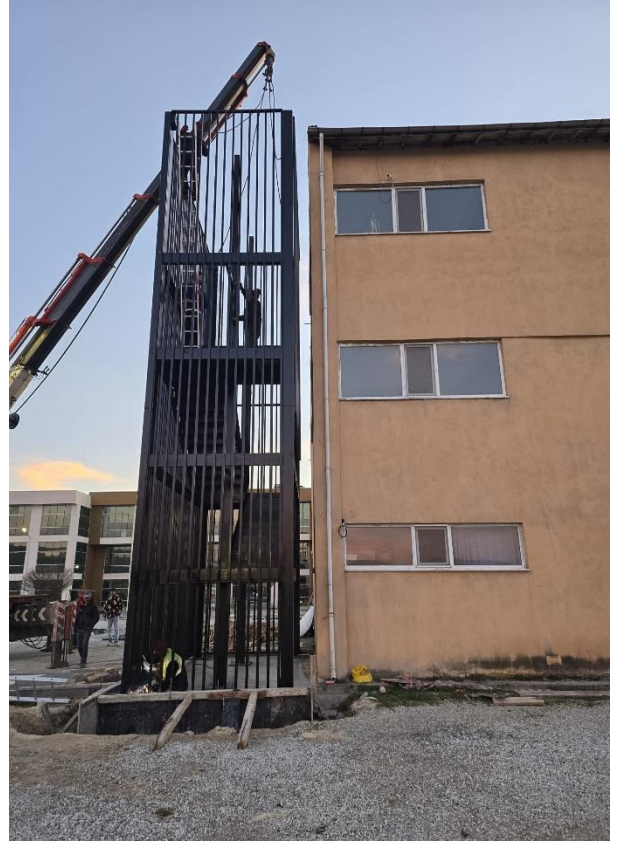

Dumlupınar Konukevi kazan daireesi kapısı
vangına davanıklı hale getirildi.



Zafertepe Konukevi (İLTEM) binası ve Tavaşnlı
MYO. Yangın merdiveni

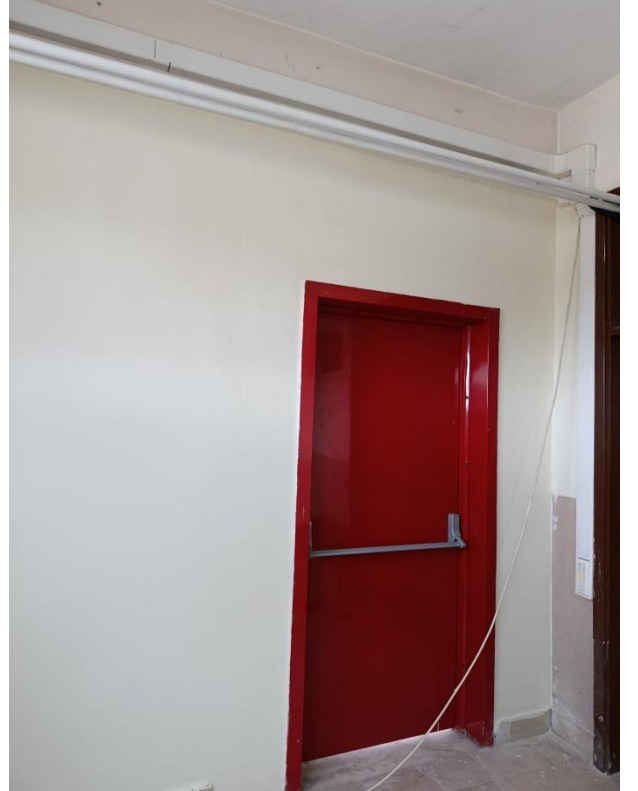

TAVŞANLI MYO İLE İLTEM VE ZAFERTEPE MİSAFİRHANE BİNASI İÇİN YENİ YAPILAN YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SANTRALİ

Yangın denetimi için yapılan işlemler ile ilgili elektrik kısmı; Zafertepe konukevine yangın algılama ve ihbar santrali ile tekrarlayıcı panel montajı yapıldı. Zafertepe konukevi binasında koridorlara enerji kesildiğinde aydınlatmanın devamı için enerji kitli aydınlatma armatürlerinin montajı yapıldı. Dumlupınar konukevine bazı mahallerde olmayan yangın algılama dedektörlerinin montajı yapıldı. Aynı zamanda Dumlupınar konukevinde de enerji kesildiğinde aydınlatmanın devamı için enerji kitleri yenilendi.

